



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

360019, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. П.М. Киримова. 136 тел./факс 91-99-44
E-mail: 07nadzor@kav.gosnadzor.ru

ст. Солдатская
(место составления акта)

“ 05 ” сентября 20 18 г.
(дата составления акта)
16 час. 50 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица - ГКУ КЦСОН ПРОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР
(ИНН: 0716007416)
№ 4784-рВП-Д/8.2

По адресу/адресам: 361023, КБР, Прохладненский р-н, ст. Солдатская, ул. Калинина, д. 99-А.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 4784-рВП-Д/8.2 от 03.09.2018 г., Врио заместителя
руководителя Кавказского Управления Ростехнадзора Гедуева М.Х.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОХЛАДНЕНСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (далее ГКУ КЦСОН ПРОХЛ.М.Р.
МТЗСЗ КБР, ОГРН: 1090716000297, ИНН: 0716007416)

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 05.09.2018, (10 час. 50 мин.) Продолжительность не более одного раб. дня

Общая продолжительность проверки: не более 1 раб. дня (с 05.09.2018 по 05.09.2018)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (КУ Ростехнадзора)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией **распоряжения/приказа** о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заместитель директора ГКУ КЦСОН ПРОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР Горностаева Галина Анатольевна
(04.09.2018 г. в 10-40), тел: +7(86631) 50-2-27,

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела энергетического надзора и
по надзору за ГТС по КБР КУ Ростехнадзора – Машенкин Ю.В

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: Заместитель директора ГКУ КЦСОН ПРОХЛ.М.Р.
МТЗСЗ КБР Горностаева Галина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов **государственного контроля (надзора)**, органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Невыполнение предписания № 3934-рПЛ-Д/8.2 от 03.08.2018, срок которого истекает 05.09.2018 проверкой не установлено.

№ п.п.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	№ предписания, дата (№ п.п.)
1	2	3	4


Проверкой было установлено выполнение предписания № 3934-рПЛ-Д/8.2 от 03.08.2018 в полном объёме по следующим пунктам:

№ п.п.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Результат проверки выполнения предписания
1	2	3	5
1.	Просрочены сроки проведения очередных профилактических испытаний (измерений) основному электрооборудованию находящегося в эксплуатации ГКУ КЦСОН ПРОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР, распределительным проводкам и кабельным линиям, заземляющим устройствам, коммутационным аппаратам защиты и управления токоприёмниками.	ПТЭЭП: п. 1.6.11, п. 3.3.13, п. 3.6.1, Приложение №3 и №3.1 ПУЭ: п. 1.1.2	<i>выполнено</i>
2.	Просрочена очередная проверка знаний правил и норм работы в электроустановках у ответственного за электрохозяйство в комиссии органа государственного энергетического надзора.	ПТЭЭП: п. 1.4.20, п 1.4.28	<i>выполнено</i>
3.	Отсутствует приказ о назначении ответственного за	ПТЭЭП: п. 1.2.3,	<i>выполнено</i>

	электрохозяйство (после проверки знаний и подтверждения соответствующей группы по электробезопасности).	п. 1.2.7																	
4.	Не разработана должностная инструкция для ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП: п. 1.2.6	<i>выполнено</i>																
5.	Отсутствует (не разработана) однолинейная схема электрических соединений для зданий ГКУ КЦСОН ПРОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР, для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования (утверждается 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя).	ПТЭЭП: п. 1.5.18. п. 1.8.9	<i>выполнено</i>																
6.	Не пересмотрен необходимый перечень технической документации при эксплуатации электроустановок ГКУ КЦСОН ПОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР (пересматривается 1 раз в 3 года и утверждается руководителем).	ПТЭЭП: п. 1.8.2	<i>выполнено</i>																
7.	На находящееся в эксплуатации заземляющее устройство (повторное ЗУ на вводе в здание) отсутствуют (<i>не заведены</i>) паспорта ЗУ в которых должны содержаться сведения о ЗУ перечисленные в п. 2.7.15 ПТЭЭП.	ПТЭЭП: п. 2.7.15	<i>выполнено</i>																
8.	Отсутствует (не разработана) однолинейная схема электрических соединений для зданий ГКУ КЦСОН ПОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР, для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования (утверждается 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя).	ПТЭЭП: п. 1.5.18. п. 1.8.9	<i>выполнено</i>																
9.	<p>Электроустановки ГКУ КЦСОН ПОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР не доукомплектованы электрозащитными средствами готовыми к применению в соответствии с нормами их комплектования для помещений (<i>рабочих мест</i>) дежурных электромонтёров.</p> <table border="1"> <tr> <td>Указатель напряжения</td> <td>2 шт.</td> </tr> <tr> <td>Изолирующие клещи</td> <td>1 шт.</td> </tr> <tr> <td>Диэлектрические перчатки</td> <td>2 пары</td> </tr> <tr> <td>Диэлектрические галоши</td> <td>2 пары</td> </tr> <tr> <td>Диэлектрический ковер или изолирующая подставка</td> <td>По местным условиям</td> </tr> <tr> <td>Защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности</td> <td>По местным условиям</td> </tr> <tr> <td>Защитные щитки или очки</td> <td>1 шт.</td> </tr> <tr> <td>Переносные заземления</td> <td>По местным условиям</td> </tr> </table> <p>Журнал учёта и содержания электрозащитных средств не ведётся. Проверка наличия и состояния средств защиты в установленные сроки (<i>1 раз в 6 месяцев</i>) не осуществляется с записью результатов осмотров в журнал.</p>	Указатель напряжения	2 шт.	Изолирующие клещи	1 шт.	Диэлектрические перчатки	2 пары	Диэлектрические галоши	2 пары	Диэлектрический ковер или изолирующая подставка	По местным условиям	Защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности	По местным условиям	Защитные щитки или очки	1 шт.	Переносные заземления	По местным условиям	ПТЭЭП: п. 2.2.21, п. 1.8.2, п. 1.7.3, ИП и ИСЗ: п. 1.2.1, п. 1.4.2, п. 1.4.3. Приложение №8	<i>выполнено</i>
Указатель напряжения	2 шт.																		
Изолирующие клещи	1 шт.																		
Диэлектрические перчатки	2 пары																		
Диэлектрические галоши	2 пары																		
Диэлектрический ковер или изолирующая подставка	По местным условиям																		
Защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности	По местным условиям																		
Защитные щитки или очки	1 шт.																		
Переносные заземления	По местным условиям																		
10.	В здании ГКУ КЦСОН ПОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР не выполнена основная система уравнивания электрических потенциалов соединяющая между собой следующие проводящие части: нулевой PEN-проводник ВЛ-0,4 кВ от питающего центра, заземляющий проводник, присоединённый к заземлителю повторного заземления на вводе в здание, металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного	ПУЭ: п. 1.7.82, п. 7.1.87	<i>выполнено</i>																

	водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения, металлические каркасы здания и обрамления, устройства молниезащиты здания и т.п..		
11.	В групповой линии 220 В, питающей штепсельные розетки к которым подключаются стиральные машины, емкостной водонагреватель и электроутюг, отсутствует защитно-отключающий аппарат – УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.	ПУЭ: п. 7.1.71. п. 7.1.79. п. 7.1.82	<i>выполнено</i>
12.	Не разработан перечень работ, разрешённый к производству в электроустановках в порядке текущей эксплуатации.	ПОТЭУ: п.п. 8.1+8.6	<i>выполнено</i>
13	Не обеспечено ведение необходимой документации при эксплуатации электроустановок – оперативного журнала, журнала работ по нарядам и распоряжениям, журнала дефектов и неполадок на электрооборудовании, журнала учёта электрооборудования, журнала учёта и содержания средств защиты, журнал регистрации инвентарного учёта, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников и вспомогательного оборудования к ним.	ПТЭЭП: п. 1.8.9, п. 5.3.10. ИПиИСЗ: п. 1.2.1, п. 1.4.2, п. 1.4.3. Приложение №8	<i>выполнено</i>
14	На дверцах ВРУ-0,4/0,23 кВ здания, на их лицевой и оборотной сторонах не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование (маркировка).	ПТЭЭП: п. 2.2.20	<i>выполнено</i>
15	Отсутствует утверждённый годовой план (график) на все виды ремонта электроустановок и распределительных сетей, аппаратов управления и защиты токоприёмниками расположенных в здании ГКУ КЦСОН ПРОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР.	ПТЭЭП: п. 1.6.3	<i>выполнено</i>
16	Распоряжением руководителя Потребителя не назначен работник (имеющий группу III) отвечающий за поддержание исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним.	ПТЭЭП: п. 3.5.10	<i>выполнено</i>
17	В процессе эксплуатации переносные электроприёмники не подвергаются техническому обслуживанию, испытаниям и измерениям в соответствии с указаниями заводов-изготовителей и нормами испытаний электрооборудования (Приложение №3 ПТЭЭП).	ПТЭЭП: п. 3.5.13, п. 3.5.14	<i>выполнено</i>
18	Отсутствует журнал регистрации инвентарного учёта, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним.	ПТЭЭП: п. 3.5.10	<i>выполнено</i>
19	В ВРУ-0,4/0,23 кВ здания ГКУ КЦСОН ПРОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР отсутствует запас калиброванных предохранителей для замены вышедших из строя в процессе эксплуатации.	ПТЭЭП: п. 2.2.16	<i>выполнено</i>
20	Не обновлены постоянные знаки электробезопасности установленного образца на электрощитах, пультах и станциях управления токоприёмниками.	ПТЭЭП: п. 2.2.20	<i>выполнено</i>

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


Ю.В. Машенкин
(подпись проверяющего)

✓
Горностаева Г.А.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор ОЭН и ГТС
по КБР Кавказского управления
Ростехнадзора
(должность)

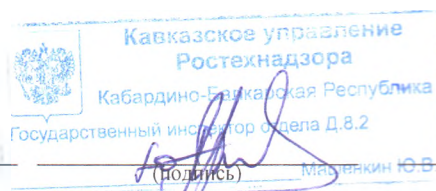

Машенкин Ю.В.
(расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГКУ КЦСОН ПРОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР Слюнько Наталья Михайловна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» сентября 2018 г.

✓
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)